


# Exemple de protocole standard de stimulation FIV avec Decapeptyl® 0,1 mg (Protocole Agoniste Court)

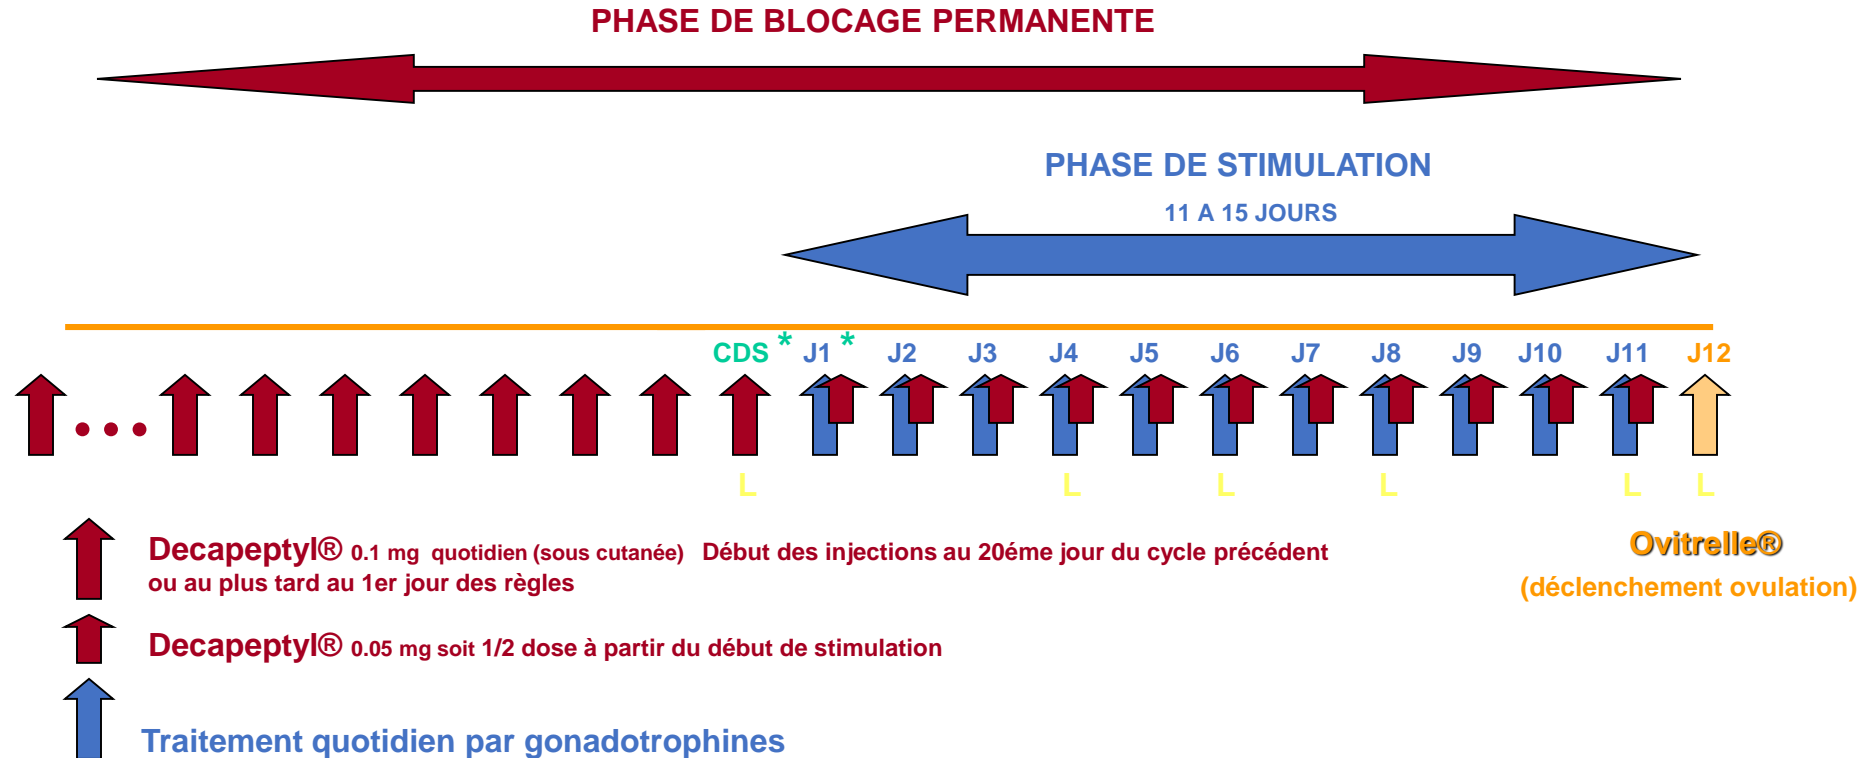

CDS\* = Contrôle de Désensibilisation ovarienne réussi si oestradiol < 50 ; si > 50 nouveau CDS 1 semaine plus tard.

J1\* = 1er jour de stimulation (Le J1 commence souvent le jour du CDS)

L = suivi hormonal par prise de sang au laboratoire ; la périodicité du suivi est adaptée à chaque patiente.